




c/ Gran, 76  
08292 Esparreguera (Barcelona)  
Tel. 900 701 303 - Fax 93 777 43 62  
Telèfon d'urgències: 670 596 221  
BUSTIA@aiguesvidal.cat  
www.aiguesvidal.cat



AJUNTAMENT  
D'ESPARREGUERA

Data 23 OCT. 2014

REGISTRE GENERAL

Entrada núm. 9501.  
Sortida núm.

Sr. Joan Paül Udina Tormo  
Alcalde d'Esparreguera  
AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA

Benvolgut Senyor,

Acompanyem les següents còpies dels darrers Informes Analítics realitzats segons el nostre programa anual de proves analítiques:

Referència	Punt de mostreig
16/10/2014	Font del Pas o de la Teula
20/10/2014	Font de la Canya/Tobella

Salutacions,

Sònia Figuerola Vidal  
Aigües d'Esparreguera Vidal

Esparreguera, 23 d'octubre de 2014

DILIGÈNCIA  
Esparreguera

23 OCT. 2014

El Secretari.



**Laboratori de Control**

Esparreguera, 17 d'octubre de 2014

**Anàlisi d'aigua**


Mostra presa per: Sònia Figuerola i Vidal  
 Punt de mostreig: Font del Pas o de la Teula

Data mostreig: 16/10/2014.

Paràmetres	Resultat	Unitats	Mètode	Q.M.A (1)
Temperatura	16,2	°C	Termòmetre digital	25
Color	10	Hazen	Comparador òptic	15
Terbolesa	0,20	UNF	Turbidímetre	5
pH	7		R-fenol	6,5/9,5
Conductivitat	1252	µS/cm	Electrometria	2500
Clor lliure (met. D.P.D.)	0	mg/l	D.P.D.	0,2-0,6
Amoni (NH4 <sup>+</sup> )	0	mg/l	Nessler	0,5
Nitrits	0	mg/l	Griess	0,1
Nitrats	100	mg/l	Azo-derivat	50
Clorurs	170	mg/l	Hg-nitrat-Merck	250
Ferro	0	mg/l	Triazina-Merck	0,2
Crom (VI)	0	mg/l	DFC-MN	0,05
Duresa total	640	mg CaCO <sub>3</sub> /l	Valoració Complexomètrica	---
Coliformes totals	<b>Presència</b>	Presència-Absència	Readycuit (X-GAL)	---
E. Coli	<b>Absència</b>	Presència-Absència	Readycuit-UV	---

(1) Quantitat Màxima Admesa

**CONCLUSIÓ: Aigua NO Apta per consum** degut a l'excés de nitrats, a la presència de coliforms totals i a l'absència de clor que n'asseguri la seva desinfecció .

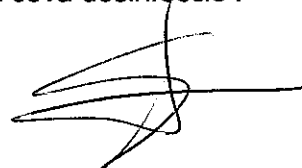

Sònia Figuerola  
 Resp. Laboratori/Sanitat



C.I.F. A-08112823

## Laboratori de Control

Esparreguera, 21 d'octubre de 2014

### Anàlisi d'aigua

Mostra presa per: Sònia Figuerola i Vidal  
Punt de mostreig: Font de la Canya/Tobella

Data mostreig: 20/10/2014.

Paràmetres	Resultat	Unitats	Mètode	Q.M.A. (1)
Temperatura	16,8	°C	Termòmetre digital	25
Color	5	Hazen	Comparador òptic	15
Terbolesa	0,22	UNF	Turbidímetre	5
pH	7		R-fenol	6,5/9,5
Conductivitat	647	µS/cm	Electrometria	2500
Clor lliure (met. D.P.D.)	0	mg/l	D.P.D.	0,2-0,6
Amoni (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	0	mg/l	Nessler	0,5
Nitrits	0	mg/l	Griess	0,1
Nitrats	7	mg/l	Azo-derivat	50
Clorurs	12	mg/l	Hg-nitrat-Merck	250
Ferro	0	mg/l	Triazina-Merck	0,2
Crom (VI)	0	mg/l	DFC-MN	0,05
Duresa total	350	mg CaCO <sub>3</sub> /l	Valoració Complexomètrica	---
Coliformes totals	<b>Presència</b>	Presència-Absència	Readycuit (X-GAL)	---
E. Coli	<b>Absència</b>	Presència-Absència	Readycuit-UV	---

(1) Quantitat Màxima Admesa

**CONCLUSIÓ: Aigua NO Apta per consum** degut a la presència de coliforms totals i a l'absència de clor que n'asseguri la seva desinfecció .



Sònia Figuerola  
Resp. Laboratori/Sanitat

